

检测 报告

TEST REPORT

报告编号: XWBG-230828-037


委托单位名称: 上海中医药大学科技综合楼


受检单位名称: 上海中医药大学科技综合楼


受检单位地址: 上海市徐汇区零陵路 530 号


检测范围: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 08 月 28 日

编制人: 

审核人: 

审批人: 



上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2023-08-22		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	pH: GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法 浑浊度: GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2006 (4) 直接观察法 臭和味: GB/T 5750.4-2006 (3) 嗅气和尝味法 色度: GB/T 5750.4-2006 (1) 铂-钴标准比色法 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法 菌落总数: GB/T 5750.12-2006 (1) 平皿计数法 总余氯: GB/T 5750.11-2006 (1.1) (DPD) 分光光度法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-61)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、DZ-3Y 水质测量仪 (YQ-084)		


检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
水箱出水口	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	34	≤ 100	合格
	色度 (度)	< 5	≤ 15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤ 0.5	≤ 1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.52	6.5~8.5	合格
	总余氯 (mg/L)	0.89	≥ 0.05	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供, 公司不对其真实性负责, 委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。

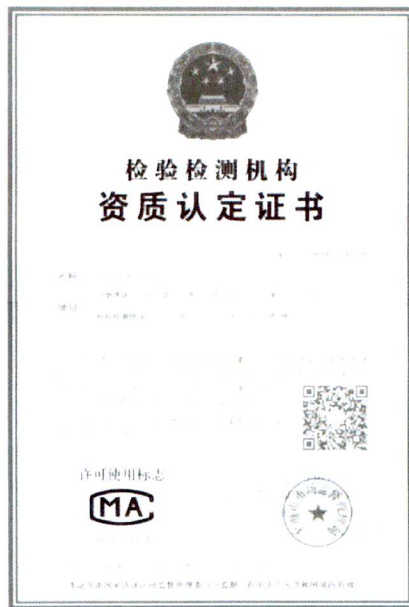

联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼

邮编 (Post Code): 201812

电话 (Tel): 400-680-9959

邮箱 (E-mail): spiritech@163.com

检测报告

TEST REPORT

报告编号: XWBG-230828-038

委托单位名称: 上海中医药大学学生公寓

受检单位名称: 上海中医药大学学生公寓

受检单位地址: 上海市徐汇区宛平南路 650 号

检测范围: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 08 月 28 日

编制人: 李进

审核人: 李进

审批人: 李进

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2023-08-22		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	pH: GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法 浑浊度: GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2006 (4) 直接观察法 臭和味: GB/T 5750.4-2006 (3) 嗅气和尝味法 色度: GB/T 5750.4-2006 (1) 铂-钴标准比色法 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法 菌落总数: GB/T 5750.12-2006 (1) 平皿计数法 总余氯: GB/T 5750.11-2006 (1.1) (DPD) 分光光度法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-61)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、DZ-3Y 水质测量仪 (YQ-084)		


检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
水箱水	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	43	≤ 100	合格
	色度 (度)	< 5	≤ 15	合格
	浑浊度 (NTU)	0.6	≤ 1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.36	6.5~8.5	合格
	总余氯 (mg/L)	0.78	≥ 0.05	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供, 公司不对其真实性负责, 委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。

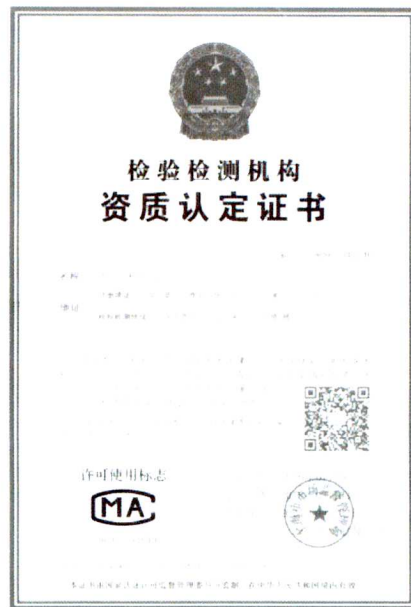

联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼

邮编 (Post Code): 201812

电话 (Tel): 400-680-9959

邮箱 (E-mail): spiritech@163.com