

检测报告

TEST REPORT

报告编号: XWBG-230828-067

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 上海市浦东新区蔡伦路 1200 号

检测范围: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 08 月 28 日

编制人: 顾杰

审核人: 吴旭

审批人: 靳继林

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	送样检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2023-08-22		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	pH: GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法 浑浊度: GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2006 (4) 直接观察法 臭和味: GB/T 5750.4-2006 (3) 嗅气和尝味法 色度: GB/T 5750.4-2006 (1) 铂-钴标准比色法 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法 菌落总数: GB/T 5750.12-2006 (1) 平皿计数法 游离余氯: GB/T 5750.11-2006 (1.1) (DPD) 分光光度法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-61)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、DZ-3Y 水质测量仪 (YQ-084)		


检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
图书馆 5F 茶水间 水龙头取水口 (楼顶水箱末梢 最远端)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	62	≤100	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤0.5	≤1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.31	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.29	≥0.05	合格
图书馆 4F 男厕所 水龙头取水口 (B1 蓄水池末梢 最远端)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	67	≤100	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤0.5	≤1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.37	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.33	≥0.05	合格
科技创新楼 3F 茶水间 水龙头取水口 (楼顶水箱末梢 最远端)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	79	≤100	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤0.5	≤1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.29	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.27	≥0.05	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本公司提出, 逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供, 公司不对其真实性负责, 委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。

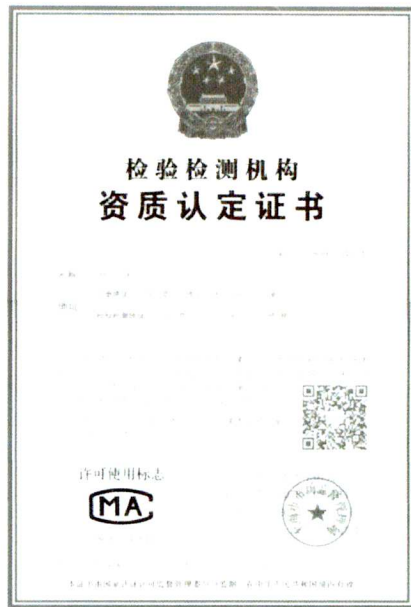

联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼
邮编 (Post Code): 201812
电话 (Tel): 400-680-9959
邮箱 (E-mail): spiritech@163.com

检测 报告

TEST REPORT

报告编号: XWBG-230828-069

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 上海市浦东新区蔡伦路 1200 号

检测范围: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 08 月 28 日

编制人: 

审核人: 

审批人: 

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	委托检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2023-08-22		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第 3 页		
分析方法	pH: GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法 浑浊度: GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2006 (4) 直接观察法 臭和味: GB/T 5750.4-2006 (3) 嗅气和尝味法 色度: GB/T 5750.4-2006 (1) 铂-钴标准比色法 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法 菌落总数: GB/T 5750.12-2006 (1) 平皿计数法 游离余氯: GB/T 5750.11-2006 (1.1) (DPD) 分光光度法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-61)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、DZ-3Y 水质测量仪 (YQ-084)		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
科技创新楼 2F 茶水间水龙头 (B1 蓄水池末梢最远端)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	75	≤100	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤0.5	≤1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.35	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.29	≥0.05	合格
教学楼 4F 男卫生间水龙头 (东泵房末梢最远端)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	44	≤100	合格
	色度 (度)	<5	≤15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤0.5	≤1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.38	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.25	≥0.05	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,公司不对其真实性负责,委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。



联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路216号3号楼3楼

邮编 (Post Code): 201812

电话 (Tel): 400-680-9959

邮箱 (E-mail): spiritech@163.com

检测 报告

TEST REPORT

报告编号: XWBG-230828-070

委托单位名称: 上海中医药大学

受检单位名称: 上海中医药大学

受检单位地址: 上海市浦东新区蔡伦路 1200 号

检测范围: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 08 月 28 日

编制人: 周志

审核人: 李旭

审批人: 靳红塔

上海心吾科技有限公司

Shanghai Spirit Technology Co., Ltd.

检测报告

(Test Report)

检测类别	委托检测	检测内容	生活饮用水
收样日期	2023-08-22		
评价依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结果	详见第3页		
分析方法	pH: GB/T 5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法 浑浊度: GB/T 5750.4-2006 (2.1) 散射法 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2006 (4) 直接观察法 臭和味: GB/T 5750.4-2006 (3) 嗅气和尝味法 色度: GB/T 5750.4-2006 (1) 铂-钴标准比色法 总大肠菌群: GB/T 5750.12-2006 (2.1) 多管发酵法 菌落总数: GB/T 5750.12-2006 (1) 平皿计数法 游离余氯: GB/T 5750.11-2006 (1.1) (DPD) 分光光度法		
检测设备	WGZ-1A 浊度计 (YQ-61)、LRH-250 生化培养箱 (YQ-SW-002) PHS-3C 酸度计 (YQ-024)、DZ-3Y 水质测量仪 (YQ-084)		

检测结果

取样位置	检测项目	检测结果	标准限值	单项判定
标准化大楼 1F 男卫生间水龙头	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
	菌落总数 (CFU/mL)	81	≤ 100	合格
	色度 (度)	< 5	≤ 15	合格
	浑浊度 (NTU)	≤ 0.5	≤ 1	合格
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	肉眼可见物	无	无	合格
	pH	7.41	6.5~8.5	合格
	游离余氯 (mg/L)	0.31	≥ 0.05	合格

以下空白

说 明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告无审核人、批准人签名无效。
- 3、检测报告涂改增删、部分复印无效。
- 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾期恕不受理。
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,公司不对其真实性负责,委托检测结果仅对被检验场所及来样负责。



联系地址 (Address): 上海市嘉定区金园三路 216 号 3 号楼 3 楼
邮编 (Post Code): 201812
电话 (Tel): 400-680-9959
邮箱 (E-mail): spiritech@163.com